


Указания по установке ограждений для выключателей ВАБ-УЭТМ-49-4000/30-К-УХЛ4, ВАБ-УЭТМ-49-5000/30-К-УХЛ4

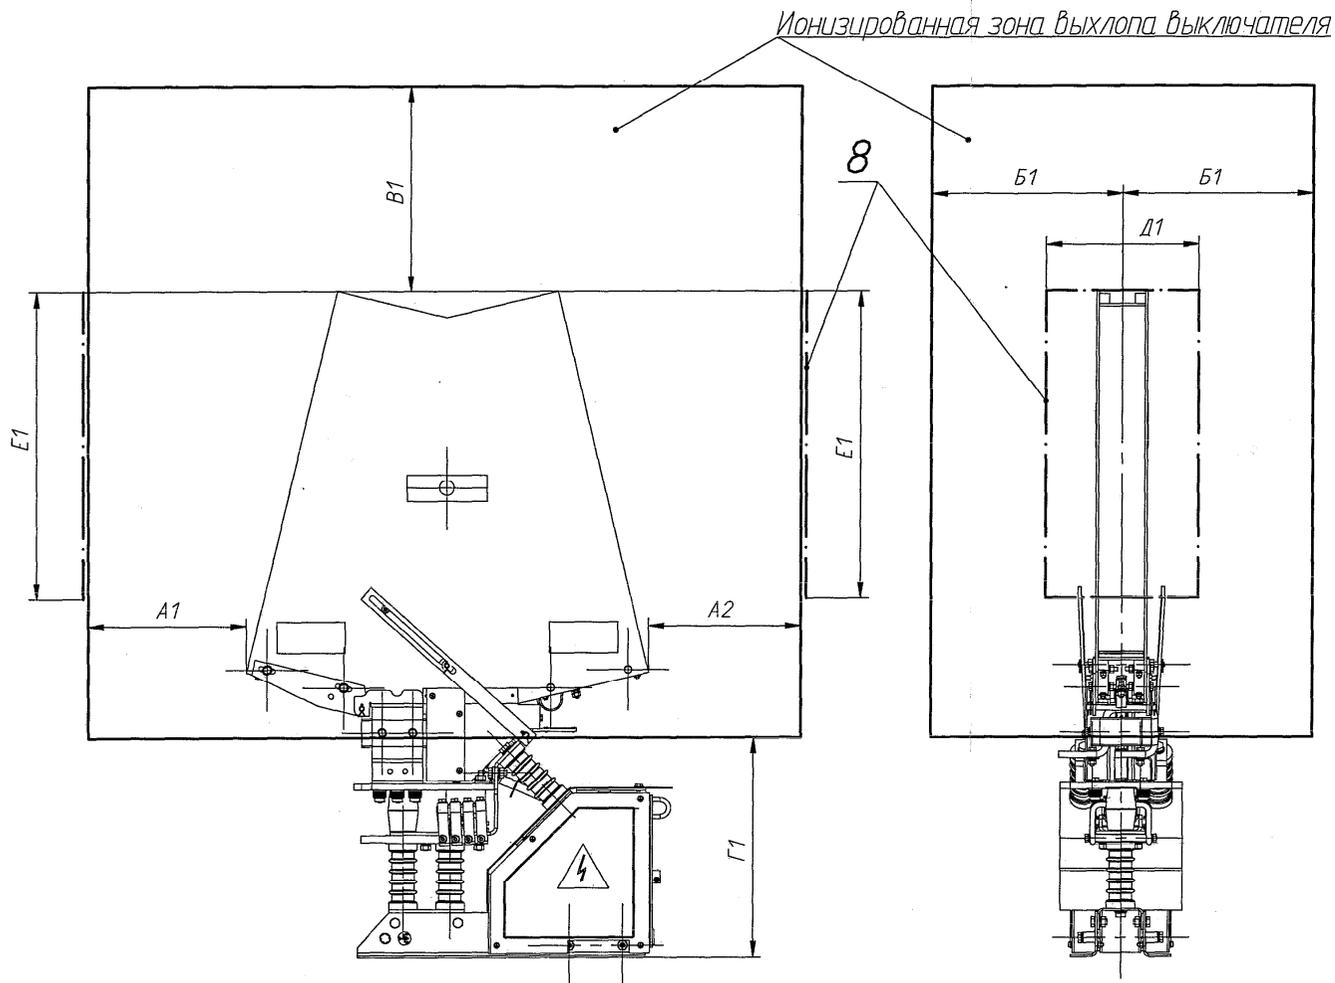

Выключатель	Расстояние min, мм	До другого потенциала или заземлённых конструкций	До заземлённых конструкций с применением изоляционных экранов
ВАБ-УЭТМ®-49-4000/30-К-УХЛ4 ВАБ-УЭТМ®-49-5000/30-К-УХЛ4	A1 min	400	100*
	A2 min	400	100
	B1 min	400	100
	B1 min	400	150
	Г1	535**	
	D1 min	300	—
	E1 min	600	—

1. Поз. 8 — сплошная вставка. Устанавливается только при расположении выключателя торцом к проходу.
2. Не разрешается размещать заземлённые или разнопотенциальные конструкции в ионизированной зоне выхлопа выключателя.
3. Уменьшение размеров ионизированной зоны выхлопа выключателя, а также изоляционный материал должны быть согласованы с предприятием-изготовителем.

* Установка выключателя с указанными размерами позволяет снизить габариты зоны ионизированного выхлопа, но не позволяет обслуживать выключатель без выкатывания или без снятия экранов.

** Размер от земли до нижнего края зоны ионизированного выхлопа.